
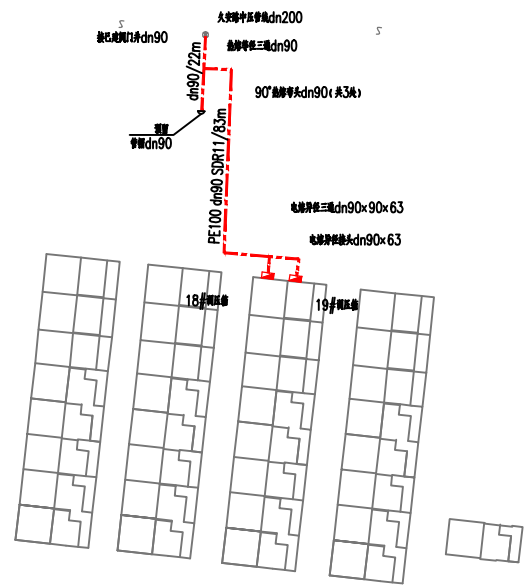



JOINT CHECKUP			
日期	月	日	姓名
日期	月	日	姓名
日期	月	日	姓名

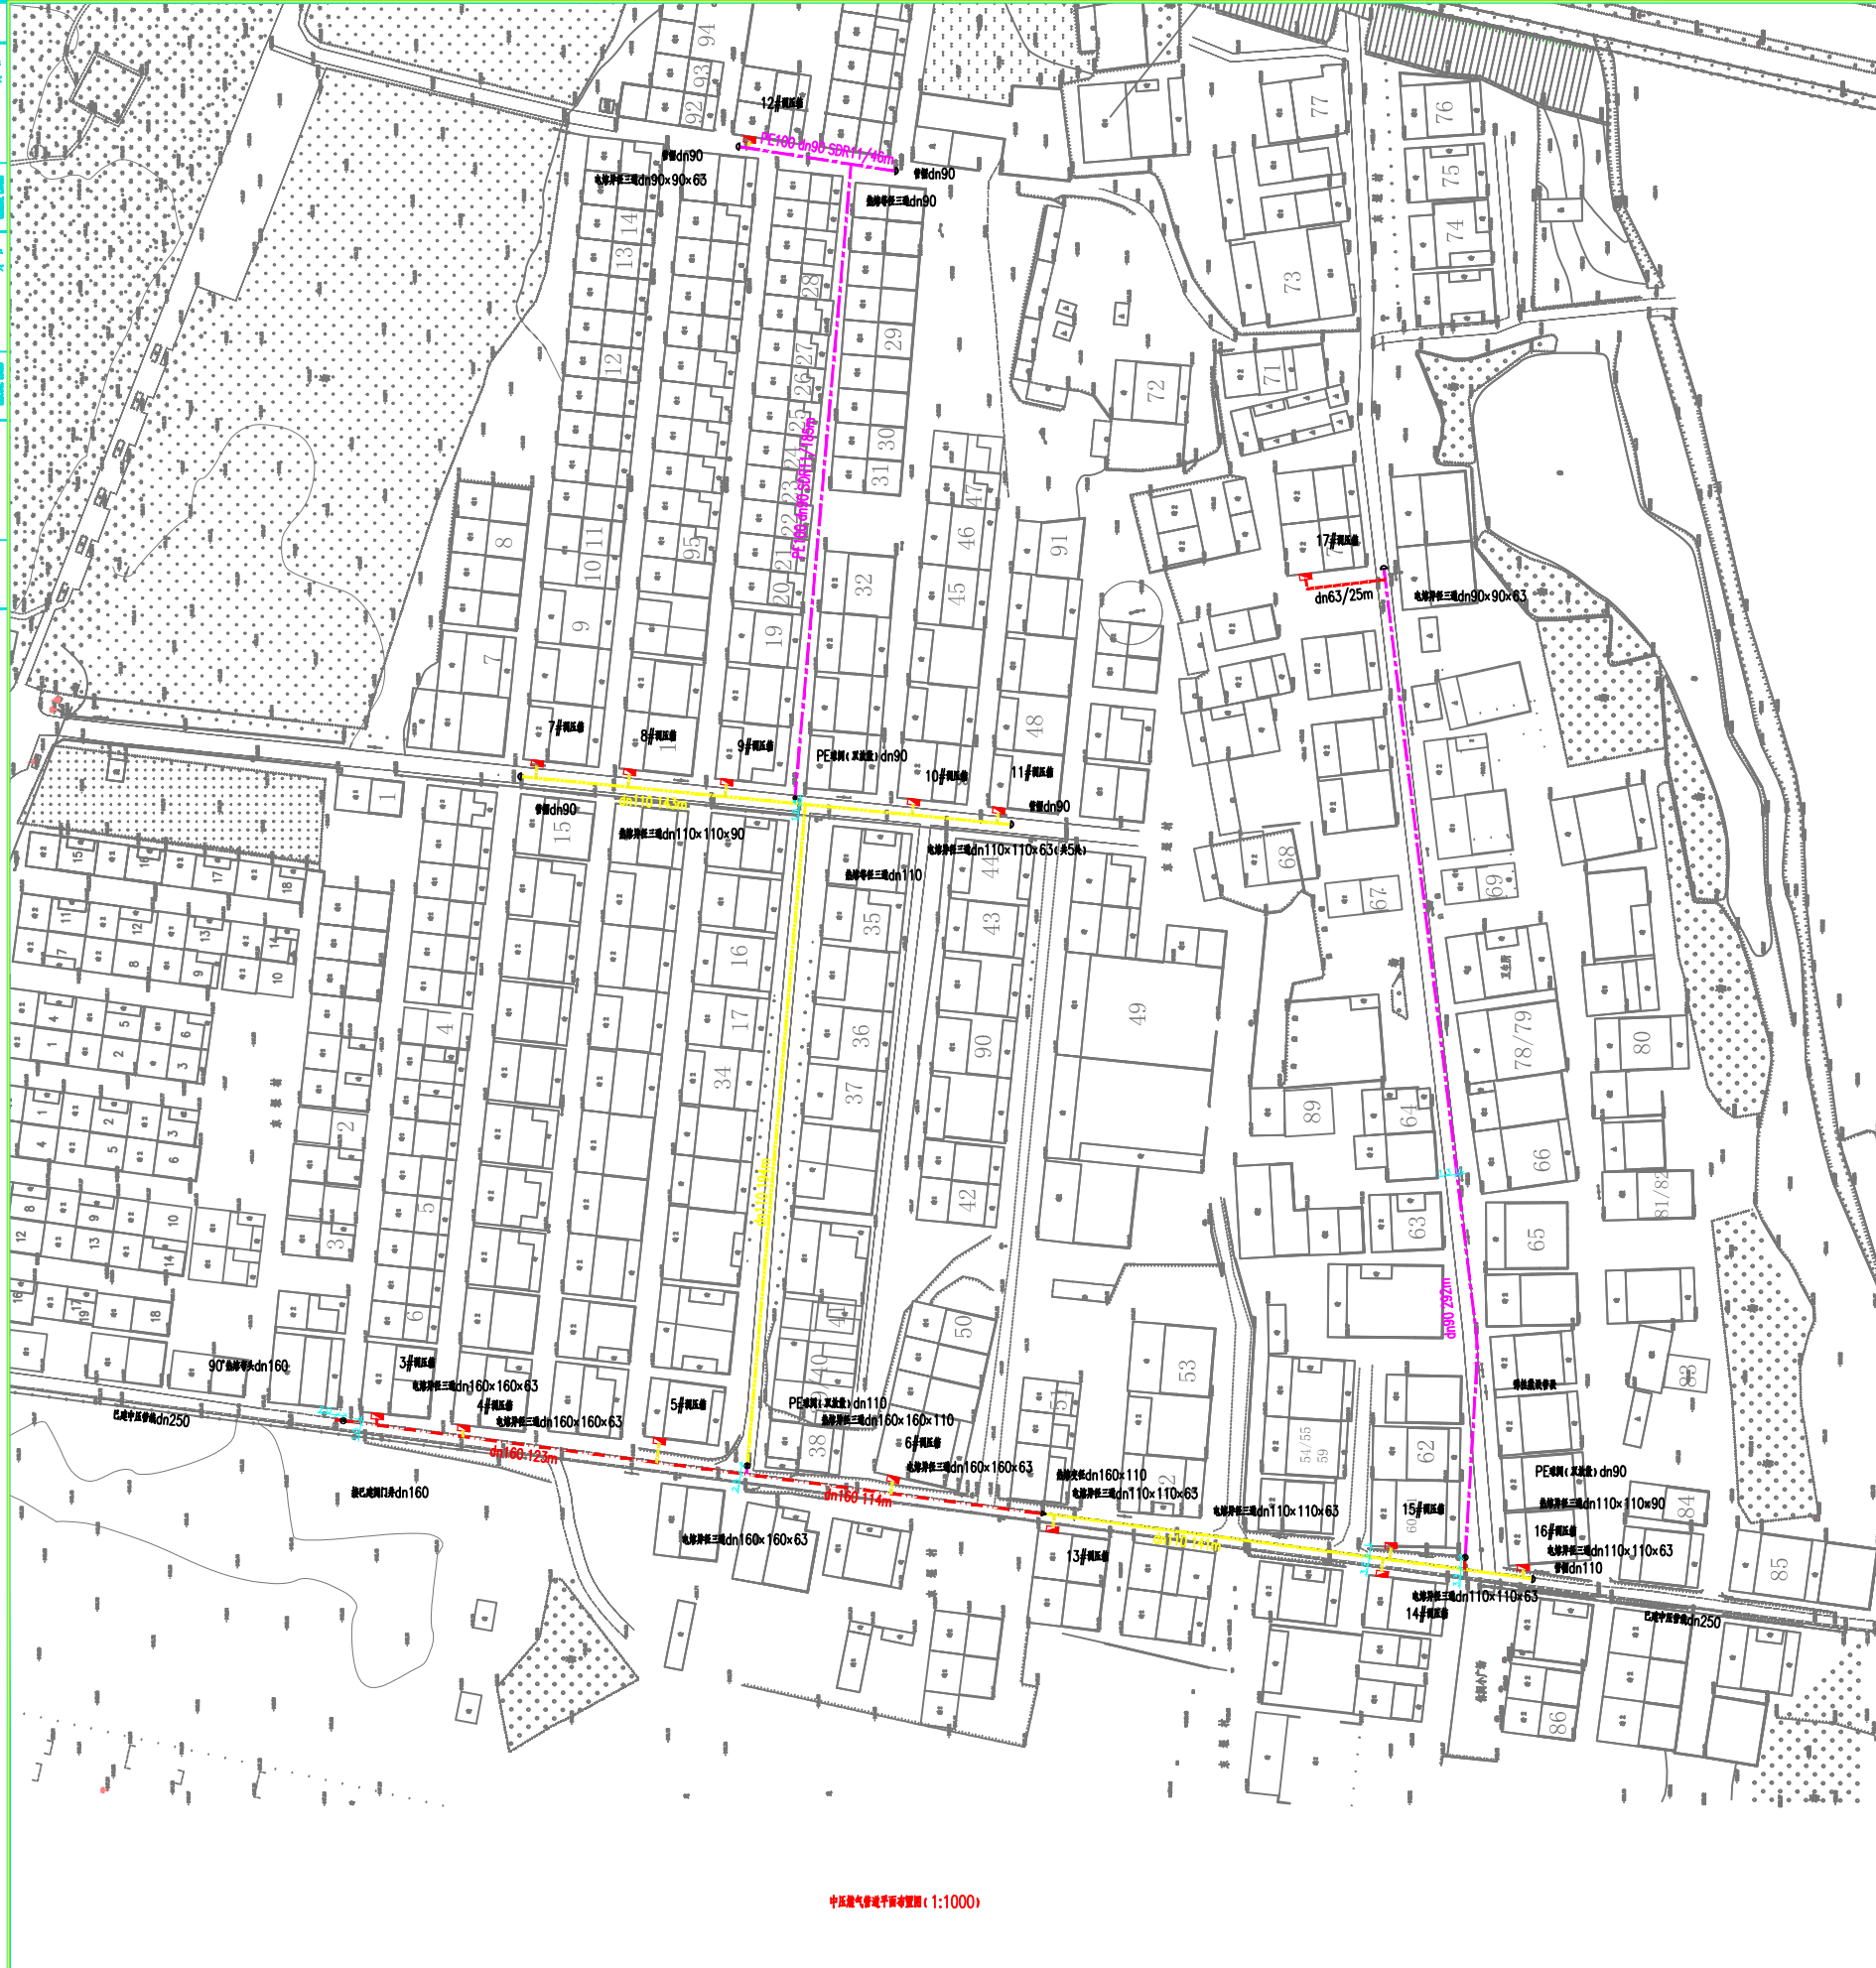

- 说明:
- 1、本标准为适用于中压及以下电压等级;
 - 2、图中标注尺寸除标注mm外,其余以mm计;
 - 3、根据地区方案,本工程全部采用干式变压器方式设置,施工应进行导线地排与绝缘,并依据地排和绝缘情况合理调整管径;
 - 4、图中所有标注尺寸均按照国家标准和行业标准下标注并符合实际情况设置;
 - 5、本工程严格按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009等国家现行规范、标准的相关规定执行。

序号	图例	名称
1		中压线路导线dn160
2		中压线路导线dn110
3		中压线路导线dn90
4		中压线路导线dn63
5		PE线
6		视灯盘
7		避雷
8		交联接头

说明 NOTES		
序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
客户名称 CLIENT 由燃气公司（天然气）委托电研公司电研分公司		
项目名称 PROJECT 电研公司 - 以气代煤 - 工程本部燃气管线安装工程		
<div> 上海燃气工程设计研究有限公司 SHANGHAI GAS ENGINEERING DESIGN & RESEARCH CO., LTD. 设计证书甲级编号 A131004579 开发市局 AUTHORIZED FOR ISSUE BY / DATE</div>		
项目负责人 PROJECT MANAGER / DATE		
技术负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY / DATE		
设计/日期 DESIGNED BY / DATE		
制图/日期 DRAWING BY / DATE		
审核 DRAWING TITLE		
中压燃气输气进户管布置图		
项目编号 ITEM NO.	D0617Z05Y1	阶段 STAGE
设计号 JOB NO.	GX-X-523	专业 DISCIPLINE
比例 SCALE	1:1000	册号 DRAWING VOL.
日期 DATE	2017.08	地源册号 GEOPLOT NO.
		T03-2/3